

PRÜFZEUGNIS

PZ-Hoch-240390

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

Antragsteller

Englisch Dekor HandelsGmbH & Co.KG
Scheydgasse 29
A-1210 Wien

Art des Prüfmaterials

Gewebe aus Polyester FR, einseitig mit PVC beschichtet
Farbe: schwarz / hellgrau

Bezeichnung des Prüfmaterials

„planet“

Probenahme

durch den Antragsteller

Inhalt des Antrags

Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse **B1**
"schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1

Geltungsdauer des Prüfzeugnisses

31.03.2029

Ergebnis

Das geprüfte Produkt erfüllt freihängend oder im Abstand größer 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen, die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).

Das geprüfte Produkt zeigt brennendes Abtropfen / Abfallen.

Das Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten und 6 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Ziffer 1, verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand
PN 38697: „planet“ Farbe: schwarz / hellgrau

-Gewebe aus Polyester FR, einseitig mit PVC beschichtet

Seite A: Vorderseite, schwarz / Seite B: Rückseite, hellgrau

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

 Dicke $\approx 0,80$ mm Flächengewicht ≈ 746 g/m²

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor. Muster sind hinterlegt.

2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm zur Beflammung im Brandschacht herausgeschnitten.

Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. Probenanordnung -freihängend-

- #7454: Beflammung der Seite A in Kettrichtung
- #7455: Beflammung der Seite B in Kettrichtung
- #7456: Beflammung der Seite A in Schussrichtung
- #7459: Beflammung der Seite A in Schussrichtung
- #7460: Beflammung der Seite A in Schussrichtung

4. Prüfdatum KW 11 in 2024

5. Versuchsergebnisse Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)


Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper					Dimension
	Versuchs-Nr.	#7454	#7455	#7456	#7459	#7460	
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite A Schuss	Seite A Schuss	Seite A Schuss	
1	Nr. Probenanordnung gem. DIN 4102/T15, Tab. 1	1	1	1	1	1	
2	Maximale Flammenhöhe über Probenunterkante	>100	60	>100	>100	>100	cm
3	Zeitpunkt ¹⁾	0:22	0:18	0:18	0:19	0:22	min:s
4	Durchschmelzen / Durchbrennen Zeitpunkt ¹⁾	0:20	0:10	0:22	0:19	0:23	min:s
5	Feststellungen a. d. Probenrückseite Flammen/Glimmen Zeitpunkt ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
6	Verfärbungen Zeitpunkt ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
7	Brennendes Abtropfen Beginn ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
8	Umfang vereinzelt abtropfendes Probenmaterial ²⁾	---	---	---	---	---	
9	stetig abtropfendes Probenmaterial ²⁾	---	---	---	---	---	
10	Brennend abfallende Probenteile Beginn ¹⁾	./.	./.	X 0:33	./.	X 1:44	min:s
11	Umfang vereinzelt abfallende Probenteile ²⁾	---	---	X	---	X	
12	stetig abfallende Probenteile ²⁾	---	---	---	---	---	

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper					Dimension
	Versuchs-Nr.	#7454	#7455	#7456	#7459	#7460	
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite A Schuss	Seite A Schuss	Seite A Schuss	
13	<u>Dauer des Weiterbrennens auf dem Siebboden (max.)</u>	./.	./.	3:31	./.	1:44	min:s
14	<u>Beeinträchtigung der Brennerflamme durch abtropfendes/abfallendes Material: Zeitpunkt ¹⁾</u>	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
15	<u>Vorzeitiges Versuchsende</u>						
	Ende des Brandgeschehens an den Proben ¹⁾	0:55	2:10	1:50	1:20	0:45	min:s
16	<u>Zeitpunkt d. ggf. erfolgten Versuchsabbruchs ¹⁾</u>	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
17	<u>Nachbrennen nach Versuchsende</u>						
	Dauer ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
18	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---	
19	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---	---	---	
20	Probenrückseite ²⁾	---	---	---	---	---	
21	Flammenlänge	---	---	---	---	---	cm
22	<u>Nachglimmen nach Versuchsende</u>	---	---	---	---	---	
	Dauer ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
23	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---	
	<u>Ort des Auftretens</u>						
24	Untere Probenhälfte ²⁾	---	---	---	---	---	
25	Obere Probenhälfte ²⁾	---	---	---	---	---	
26	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---	---	---	
27	Probenrückseite ²⁾	---	---	---	---	---	
28	<u>Rauchdichte</u> ≤ 400 % * min	118	103	109	94	116	% * min
29	> 400 % * min ⁴⁾	---	---	---	---	---	% * min
30	Diagramm in Anlage Nr.	1	2	3	4	5	
31	<u>Restlängen: Einzelwerte³⁾</u>						
	Probe 1	45	56	40	38	39	cm
	Probe 2	44	55	39	37	39	cm
	Probe 3	45	62	38	39	38	cm
	Probe 4	45	59	41	40	39	cm
32	Mittelwert Einzelversuch ³⁾	45	58	40	39	39	cm
33	Foto des Probekörpers in Anlage Nr.	1	2	3	4	5	
34	<u>Rauchgastemperatur</u>						
	Maximum des Mittelwertes	119	115	124	119	116	°C
35	<u>Zeitpunkt ¹⁾</u>	09:42	0:55	0:28	0:24	0:27	min:s
36	Diagramm in der Anlage Nr.	1	2	3	4	5	
37	Bemerkungen: keine						

1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn

2) Zutreffendes angekreuzt

3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt.

4) sehr starke Rauchentwicklung

6. Erläuterungen zur Versuchsdurchführung

-keine-

7. Zusammenfassung der Ergebnisse und ergänzende Feststellung zum Brandverhalten

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper					Dimension
	Versuchs-Nr.	#7454	#7455	#7456	#7459	#7460	
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite A Schuss	Seite A Schuss	Seite A Schuss	
1	Mittlere Restlänge	45	58	40	39	39	cm
2	Max. mittlere Rauchgastemperatur	119	115	124	119	116	°C
3	Rauchdichte	118	103	109	94	64	%min
4	Bemerkungen: Bei den Brandschachtprüfungen #7456 und #7460 tritt brennendes Abtropfen / Abfallen für >20 Sekunden auf.						

Nach DIN 4102 Teil1 müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Baustoffklasse B2 erfüllen.

Gemäß zusätzlicher Prüfungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 6).

8. Besondere Hinweise


- Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brandverhalten ändern.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien, Waschen oder chemisch Reinigen.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
- Das Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen
 - bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
 - bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
- Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten.

9. Geltungsdauer

Dieses Prüfzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die Prüfvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig ändern.

Fladungen, den 10.04.2024

Sachbearbeiter:

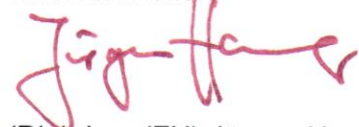

(Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Hammer)



Leiter der Prüfstelle:




(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)

Brandschachtprüfung #7454




Messdaten

#7454, PN38697: ENGLISCH DEKOR, "planet", A + K
max. Rauchtemperatur: 119°C, Rauch-Integral: 118%min
Restlänge: 45 cm

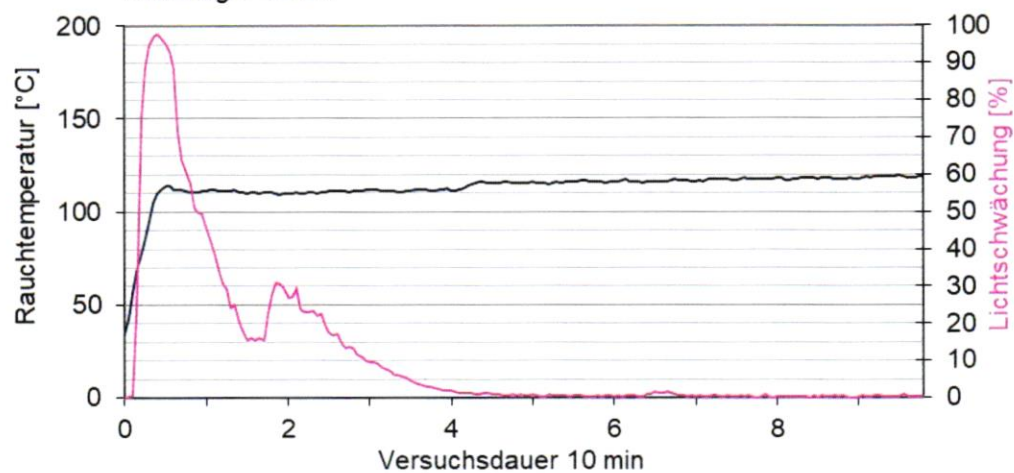


Brandschachtprüfung #7455

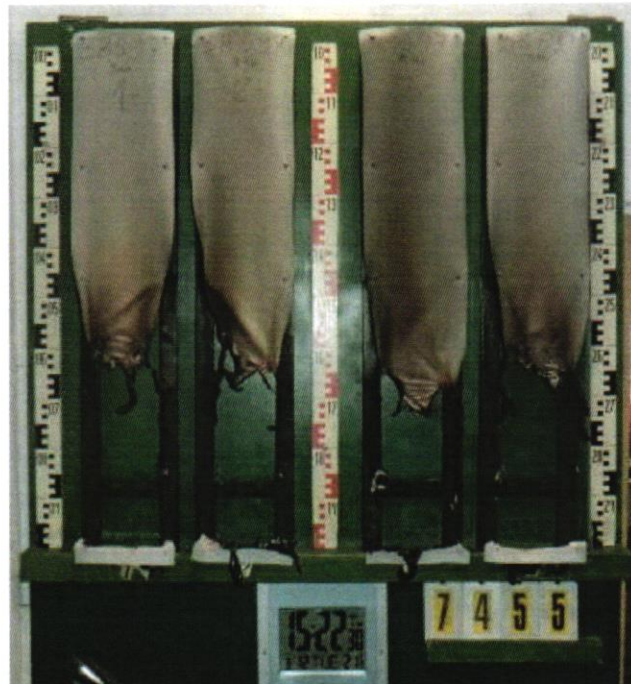

Messdaten

#7455, PN38697: ENGLISCH DEKOR, "planet", B + K
 max. Rauchttemperatur: 115°C, Rauch-Integral: 103%min
 Restlänge: 58 cm

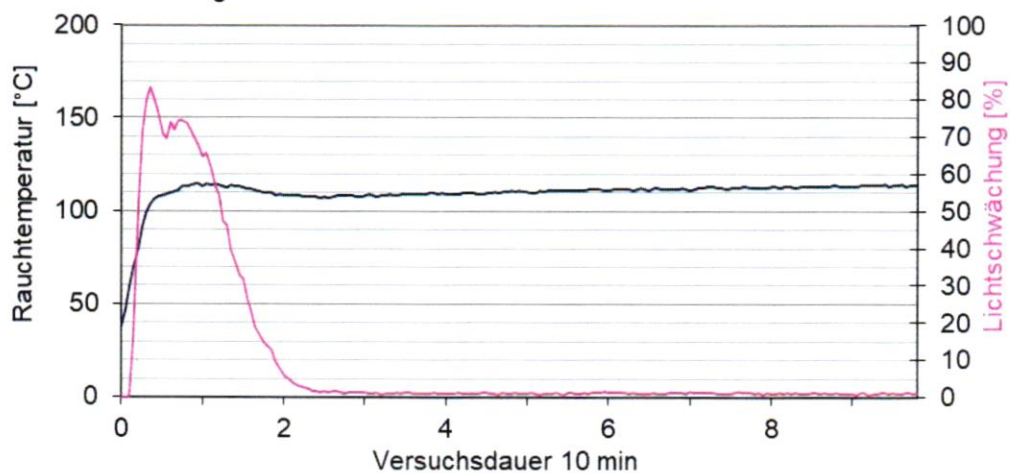


Brandschachtprüfung #7456




Messdaten

#7456, PN38697: ENGLISCH DEKOR, "planet", A+S
max. Rauchttemperatur: 124°C, Rauch-Integral: 109%min
Restlänge: 40 cm

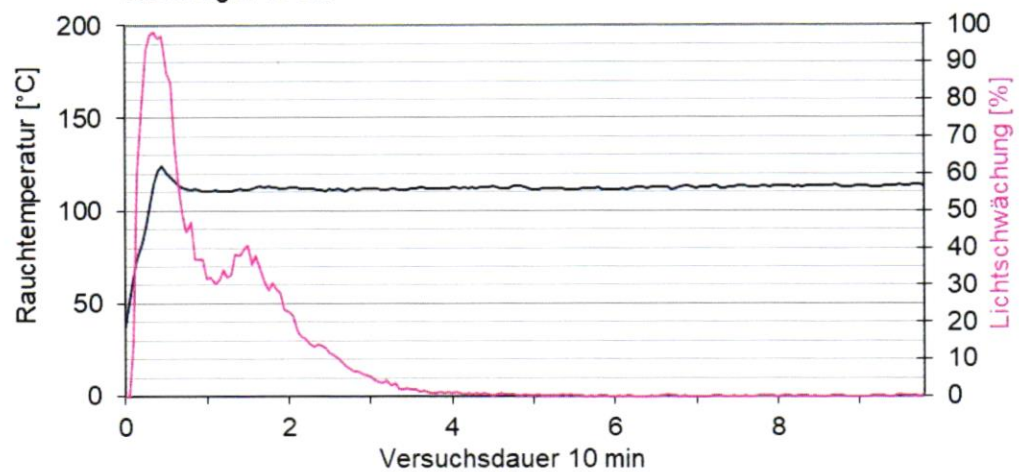

Brandschachtprüfung #7459

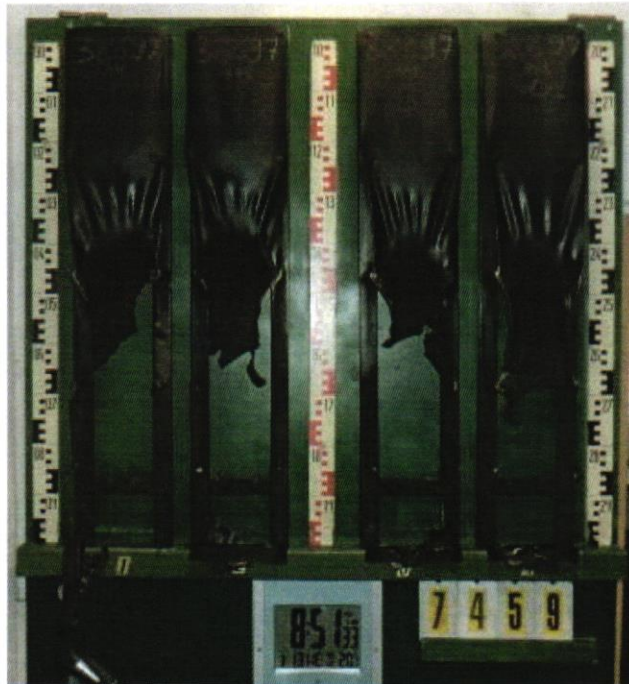


Messdaten

#7459, PN38697: ENGLISCH DEKOR, "planet", A + S

max. Rauchttemperatur: 119°C, Rauch-Integral: 94%min

Restlänge: 39 cm

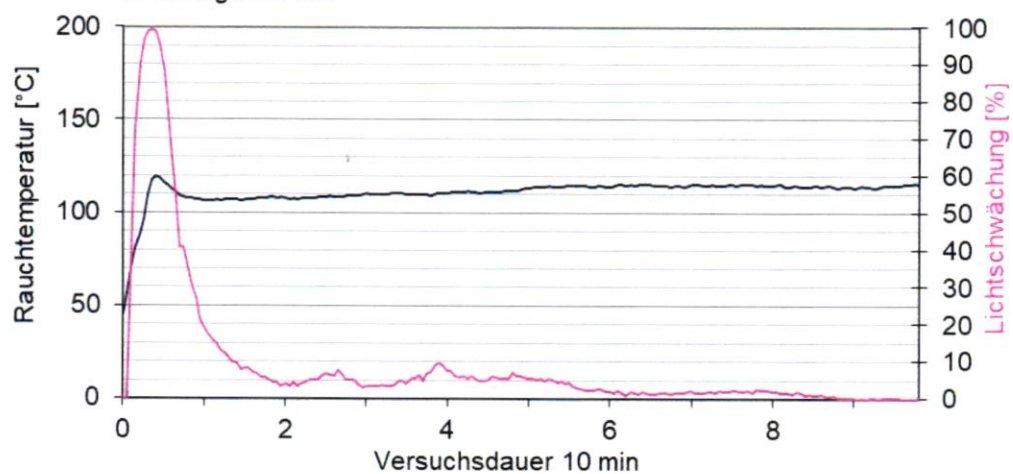

Brandschachtprüfung #7460




Messdaten

#7460, PN38697: ENGLISCH DEKOR, "planet", A + S

max. Rauchtemperatur: 116°C, Rauch-Integral: 64%min

Restlänge: 39 cm

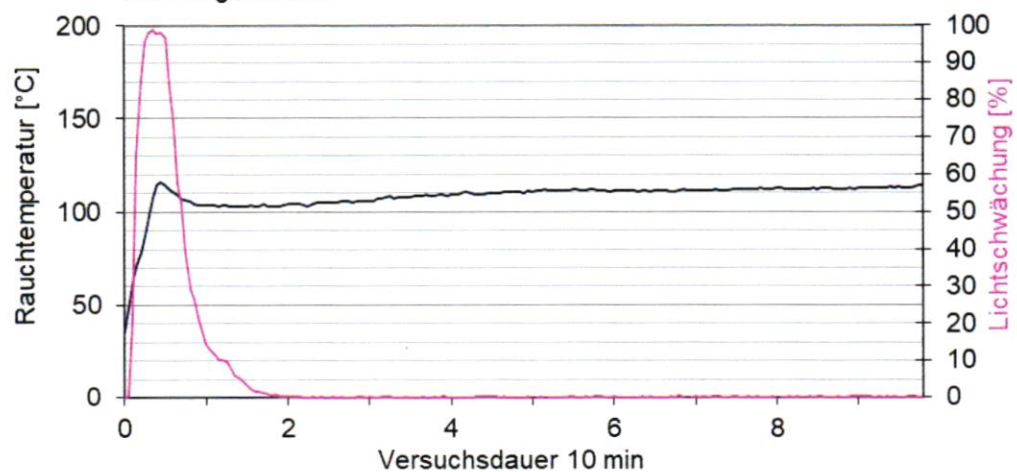

**Prüfung auf Normalentflammbarkeit
Einreihung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102**

1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand s. Seite 2

2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben

Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten.
Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. Probenanordnung

- freihängend
- Beflammung der Seite A bzw. der Seite B in Kett- und Schussrichtung

4. Prüfdatum KW 11 in 2024

5. Versuchsergebnisse

PN 38697: Beflammung Seite B in Kette	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						Dim
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Entzündung ¹⁾	1	1	1	1	1	--	4	--	--	--	--	--	
Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	S
max. Flammenhöhe	11	11	12	11	12	--	11	--	--	--	--	--	cm
Zeitpunkt	10	10	10	10	10	--	15	--	--	--	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾	27	15	25	16	24	--	16	--	--	--	--	--	./.
Ende des Glimmens ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	S
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	S
Rauchentwicklung (visuell)	mäßig						mäßig						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	S
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 3cm H 12cm.													

PN 38697: Zusatzprüfungen	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						Dim
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Probenanordnung (Seite / Richtung)	A/K	A/S	B/S	--	--	--	A/K	A/S	B/S	--	--	--	
Entzündung ¹⁾	1	1	1	--	--	--	4	4	4	--	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	S
max. Flammenhöhe	10	10	10	--	--	--	8	8	10	--	--	--	cm
Zeitpunkt	15	15	10	--	--	--	15	15	15	--	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾	18	18	20	--	--	--	16	16	16	--	--	--	./.
Ende des Glimmens ¹⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	S
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	S
Rauchentwicklung (visuell)	mäßig						mäßig						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	S
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 3cm H 12cm.													

¹⁾ Zeitangaben ab Versuchsbeginn

²⁾ innerhalb 20 Sekunden

-- kein Auftreten des Ereignisses

-- keine Angabe K: Kette / S: Schuss

6. Bemerkungen und Erläuterungen zur Versuchsdurchführung -keine-

7. Beurteilung bezüglich brennenden Abtropfens/Abfallens

Das geprüfte Produkt zeigt bei der Prüfung auf Normalentflammbarkeit kein brennendes Abtropfen/Abfallen.